


# Termoarquilla de 19

Ladrillo machihembrado de arcilla cocida con perforación vertical, pieza P con uso previsto en fábrica de albañilería protegida

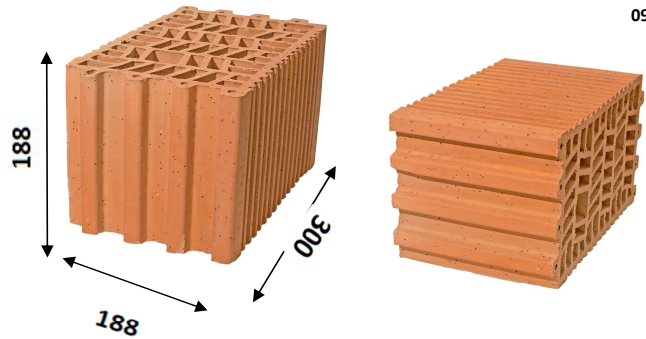

Fecha del certificado:

Nº de referencia DoP: 06/003

Norma armonizada: EN 771-1:2011+A1:2015

Sistema EVCP: 4

Certificado nº:

| Características                                               |          | Prestaciones                               | Método de comprobación              |
|---------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| Configuración                                                 |          | G3                                         | UNE-EN 1996-1-1                     |
| Dimensiones (mm)<br>Tolerancia: T1<br>Categoría intervalo: R1 | Longitud | 300 (±7)                                   | UNE-EN 772-16                       |
|                                                               | Anchura  | 188 (±5)                                   |                                     |
|                                                               | Altura   | 188 (±5)                                   |                                     |
| Espesor de los tabiquillos interiores y exteriores            |          | ≥6 mm y ≥4 mm                              | UNE-EN 772-16                       |
| Espesor combinado de los tabiquillos %                        |          | ≥ 20                                       | UNE-EN 772-16                       |
| Planeidad de las caras                                        |          | ≤4                                         | UNE-EN 772-20                       |
| Paralelismo de las caras                                      |          | PND (no exigida)                           | UNE-EN 772-16                       |
| Resistencia a compresión                                      |          | ≥12,5 N/mm2 (Cara de apoyo s/ RL-88:Tabla) | UNE-EN 772-1                        |
| Estabilidad dimensional                                       |          | ≤0,35 mm/m                                 | UNE 67036                           |
| Resistencia a la adherencia                                   |          | 0,15 N/mm2                                 | Tabulado según UNE-EN 998-2 Anexo C |
| Absorción de agua                                             |          | No dejar expuesto (PND)                    | UNE-EN 772-3/9/16                   |
| Contenido en sales solubles activas                           |          | Categoría: S0                              | UNE-EN 772-5                        |
| Durabilidad                                                   |          | F0 sin necesidad de ensayo                 | UNE 67028 EX                        |
| Reacción al fuego:                                            |          | A1 (% materia orgánica ≤ 1% )              | UNE-EN 13501-1                      |
| Permeabilidad al vapor de agua                                |          | 5/10                                       | Valor tabulado del CTE              |
| Densidad absoluta y aparente (kg/m3) y tolerancia             |          | 1.700 kg/m³ y 700 kg/ m³ - Tolerancia: D1  | UNE-EN 772-13                       |
| Conductividad térmica equivalente                             |          | 0,236                                      | Valor ensayado s/ norma 136021      |
| Masa (g)                                                      |          | 7.000                                      | Anexo D RP 34.14                    |

| Piezas complementarias |             |             |             |                                                   |              |                |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------|--------------|----------------|
|                        |             |             |             |                                                   |              |                |
| Nombre                 | Zuncho      | Terminación | Esquina     | Mudulación<br>(x1) 190x190x50<br>(x2) 190x190x100 | 1/2 vertical | 1/2 horizontal |
| Medidas exteriores     | 190x190x240 | 190x190x300 | 190x190x300 |                                                   | 190x190x150  | 190x90x300     |
| Medidas interiores     | 105x150     |             |             |                                                   |              |                |
| Peso (g)               | 5.750       | 7.900       | 8.200       | 10.150                                            | 5.100        | 4.000          |
| Piezas/palet           | 100         | 75          | 75          | 75                                                | 150          | 150            |

Las características de la tabla que no dependen de la geometría, sin iguales en la pieza base y las piezas complementarias



Datos de la obra a la que se ha suministrado el material: (Para la calificación final de la obra deberá estar sellada y firmada)

OBRA:

SUMINISTRADO A:

Ladrillerías Mallorquinas, S.A.  
Ctra. Felanitx a Petra, km. 1  
07200 - Felanitx


Nº ficha: FT-06/001 - Ed. 3  
En fecha: 30/10/2025

**LADRILLERÍAS MALLORQUINAS S.A.,** fábrica de elementos resistentes, con C.I.F. A/07004443 domiciliada en ctra. Felanitx a Petra km 1 de Felanitx,

**CERTIFICA:**

*Que los elementos del croquis siguiente han estado fabricados cumpliendo las prescripciones del orden conjunta de los consellers de obras públicas y ordenación del territorio de comercio e industria, del 20 de junio de 1995, por la cual se despliega el decreto 59/1994 del 13 de mayo, por el que hace el control de las fábricas de elementos resistentes.*

**CROQUIS: BLOQUE TERMOARCILLA de 19**

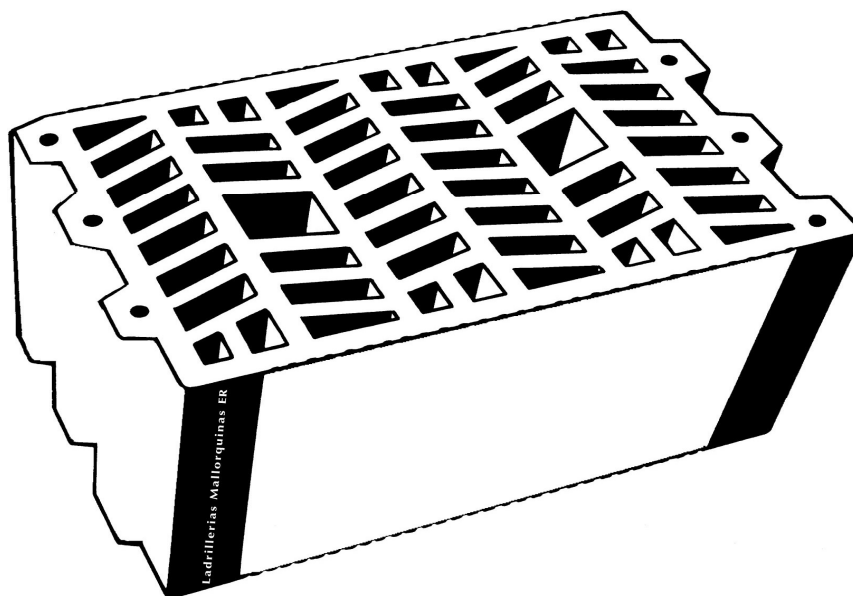

**DIMENSIONES: 19x19x30 cm**

OBRA:

CANTIDAD:

unidades

SUMINISTRADO A:

Fecha, firma y sello:

Certificado nº:

NOTA: Para la calificación final de la obra deberá estar sellada y firmada por el fabricante